


#### MASSBLATT Bestrahlungskammern

#### Mehrstrahleranlage - Compact T

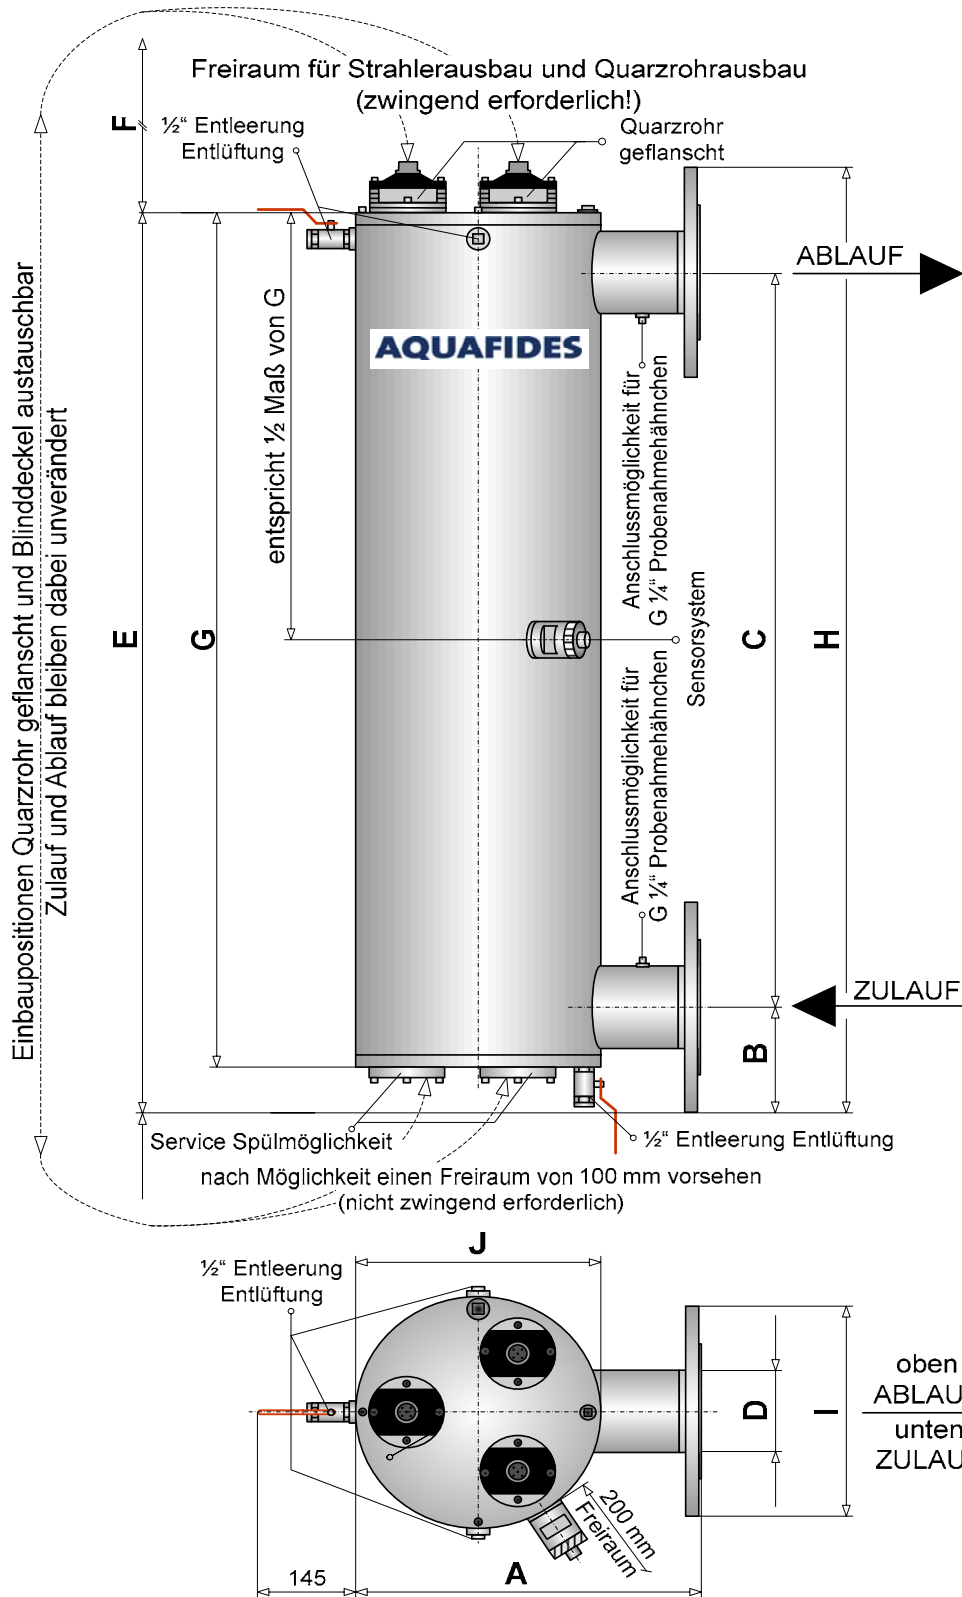

Anschlussmaße Flansche (gepresstes Blech) PN 10 nach DIN 2642  
alle Maßangaben in mm

ZU- und ABLAUF zwingend einhalten  
nicht maßstabsgetreue Darstellung

| Anlagentyp | A   | B   | C   | D      | E     | F     | G     | H     | I   | J   |
|------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 6 AF300 T  | 500 | 170 | 868 | DN 200 | 1.170 | 1.195 | 1.134 | 1.188 | 340 | 390 |